



<b>Rapporto di Prova</b> Test Report	<b>26-02906-01</b> Rev 01 Pag. 1 di 3	<b>Data</b> Date	11/05/2026
<b>Committente</b> Customer	<b>GEDA S.R.L.</b> Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

<b>Vostro riferimento / Reference</b>	Rif DDT 3.656 del 01/04/2026
<b>Ordine di acquisto/Purchase Order</b>	
<b>Campione / Sample</b>	LATO A -VERNICIATO,LATO B -VERNICE+TRASPARENTE
<b>Descrizione / Description</b>	PLACCA 100X150
<b>Data ricevimento / Receiving date</b>	07/04/2026
<b>Prova richiesta / Test</b>	ADESIONE RIPORTO
<b>Luogo esecuzione prova / Test place</b>	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
<b>Data inizio prova / Test start date</b>	23/04/2026
<b>Data fine prova / Test end date</b>	23/04/2026

This Test Report is the English translation of Test Report 26-02906-01 dated 24/04/2026.

<b>NOSTRO CODICE CAMPIONE</b> Internal sample code	<b>CAMPIONE (codifica cliente)<sup>(1)</sup></b> Sample (customer name)	<b>DESCRIZIONE CAMPIONE<sup>(1)</sup></b> Sample description
26-02906 01-01-01	<b>SIDE A - PAINTED</b>	PLATE 100X150
26-02906 01-01-02	<b>SIDE B - PAINT AND CLEARCOAT</b>	PLATE 100X150

<b>DETERMINAZIONE DELL'ADESIONE</b> <b>CROSS-CUT TEST</b>
<b>Metodo di Prova / Test Method:</b> N.A.
<b>Norma di Prova / Test Standard:</b> EN ISO 2409:2020
<b>Strumentazione / Equipment:</b> singola lama Erichsen Cross Hatch Cutter Model 256 VV01
<b>Campionamento / Sampling:</b> Effettuato dal committente / Performed by the customer
<b>Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation:</b> N.A.
<b>Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory:</b> Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C; Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60%


I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





<b>Rapporto di Prova</b> Test Report	<b>26-02906-01</b> Rev 01 Pag. 2 di 3	<b>Data</b> Date	11/05/2026
<b>Committente</b> Customer	<b>GEDA S.R.L.</b> Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

SAMPLE	ADHESION	DESCRIZIONE/ DECRPTION
<b>SIDE A - PAINTED</b>	Ad 0	The edges of the cuts are completely smooth, none of the lattice squares detached.

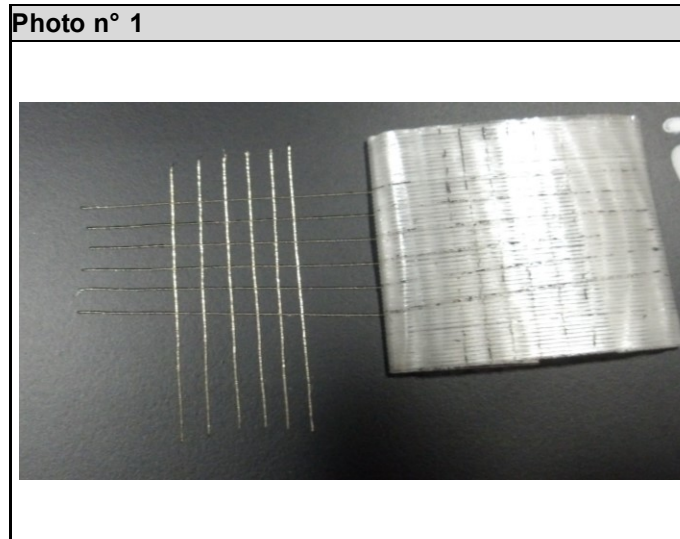


Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.



<b>Rapporto di Prova</b> Test Report	<b>26-02906-01</b> Rev 01 Pag. 3 di 3	<b>Data</b> Date	11/05/2026
<b>Committente</b> Customer	<b>GEDA S.R.L.</b> Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

SAMPLE	ADHESION	DESCRIZIONE/ DECRPTION
<b>SIDE B – PAINT AND CLEARCOAT</b>	Ad 0	The edges of the cuts are completely smooth, none of the lattice squares detached.

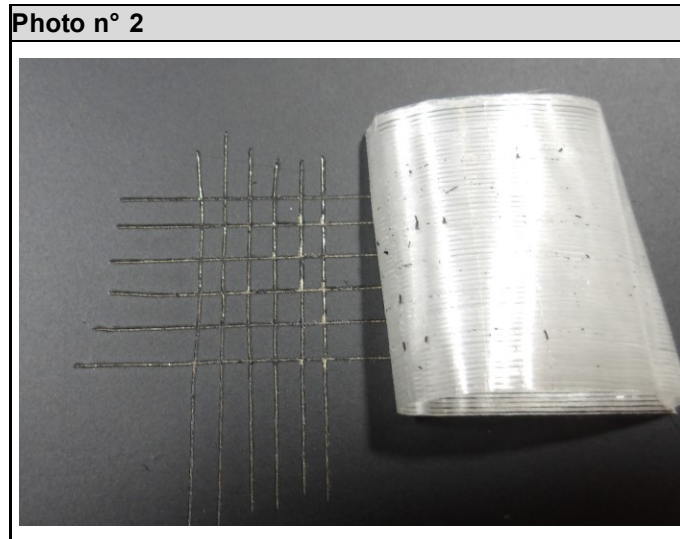

**Il Responsabile della Prova**  
Dott. GIULIETTI LUCA

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.