



|   |  |                     |            |
|---|--|---------------------|------------|
| <b>Rapporto di Prova</b><br>Test Report | <b>26-02906-03</b><br>Rev 01<br>Pag. 1 di 7                              | <b>Data</b><br>Date | 11/05/2026 |
| <b>Committente</b><br>Customer          | <b>GEDA S.R.L.</b><br>Via Maestri del Lavoro, 16/18<br>33080 PORCIA - PN |                     |            |

|  |  |
|--|--|
| <b>Vostro riferimento / Reference</b>      | Rif DDT 3.656 del 01/04/2026                   |
| <b>Ordine di acquisto/Purchase Order</b>   |  |
| <b>Campione / Sample</b>                   | LATO A -VERNICIATO,LATO B -VERNICE+TRASPARENTE |
| <b>Descrizione / Description</b>           | PLACCA 100X150                                 |
| <b>Data ricevimento / Receiving date</b>   | 07/04/2026                                     |
| <b>Prova richiesta / Test</b>              | RESISTENZA AI FLUIDI                           |
| <b>Luogo esecuzione prova / Test place</b> | Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO         |
| <b>Data inizio prova / Test start date</b> | 23/04/2026                                     |
| <b>Data fine prova / Test end date</b>     | 28/04/2026                                     |

This Test Report is the English translation of Test Report 26-02906-03 dated 24/04/2026.

| <b>NOSTRO CODICE CAMPIONE</b><br>Internal sample code | <b>CAMPIONE (codifica cliente)<sup>(1)</sup></b><br>Sample (customer name) | <b>DESCRIZIONE CAMPIONE<sup>(1)</sup></b><br>Sample description |
|---|--|---|
| 26-02906 03-01-01                                     | <b>SIDE A - PAINTED</b>  | PLATE 100X150   |
| 26-02906 03-01-02                                     | <b>SIDE B - PAINT AND CLEARCOAT</b>  | PLATE 100X150   |
| 26-02906 04-01-01                                     | <b>SIDE A - PAINTED</b>  | PLATE 100X150   |
| 26-02906 04-01-02                                     | <b>SIDE B - PAINT AND CLEARCOAT</b>  | PLATE 100X150   |
| 26-02906 05-01-01                                     | <b>SIDE A - PAINTED</b>  | PLATE 100X150   |
| 26-02906 05-01-02                                     | <b>SIDE B - PAINT AND CLEARCOAT</b>  | PLATE 100X150   |

| <b>RESISTENZA AI FLUIDI</b><br><b>FLUID RESISTANCE</b>   |
|--|
| <b>Metodo di Prova / Test Method:</b> N.A  |
| <b>Norma di Prova / Test Standard:</b> N.A   |
| <b>Strumentazione / Equipment:</b> citric acid, ammonia, denatured ethyl alcohol, and cotton balls.  |
| <b>Campionamento / Sampling:</b> Effettuato dal committente / Performed by the customer  |
| <b>Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation:</b>   |
| <b>Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory:</b><br>Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C<br>Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60% |

**Il Responsabile della Prova**  
Dott. GIULIETTI LUCA

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





|   |  |                     |            |
|---|--|---------------------|------------|
| <b>Rapporto di Prova</b><br>Test Report | <b>26-02906-03</b><br>Rev 01<br>Pag. 2 di 7                              | <b>Data</b><br>Date | 11/05/2026 |
| <b>Committente</b><br>Customer          | <b>GEDA S.R.L.</b><br>Via Maestri del Lavoro, 16/18<br>33080 PORCIA - PN |                     |            |

**SIDE A – PAINTED Our code 03-01-01**

After 24 hours, no defects of any kind were observed on the sample surface exposed to fluids. (Photos 1-4)

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Photo n° 1</b>           | <b>Photo n° 2 – Alcohol</b>     |
|                             |                                 |
| <b>Photo n° 3 – Ammonia</b> | <b>Photo n° 4 – Citric acid</b> |
|                             |                                 |

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.







|   |  |                     |            |
|---|--|---------------------|------------|
| <b>Rapporto di Prova</b><br>Test Report | <b>26-02906-03</b><br>Rev 01<br>Pag. 3 di 7                              | <b>Data</b><br>Date | 11/05/2026 |
| <b>Committente</b><br>Customer          | <b>GEDA S.R.L.</b><br>Via Maestri del Lavoro, 16/18<br>33080 PORCIA - PN |                     |            |

**SIDE B – PAINT AND CLEARCOAT our code 03-01-02**

After 24 hours, no defects of any kind were observed on the sample surface exposed to fluids. (Photos 5-8)

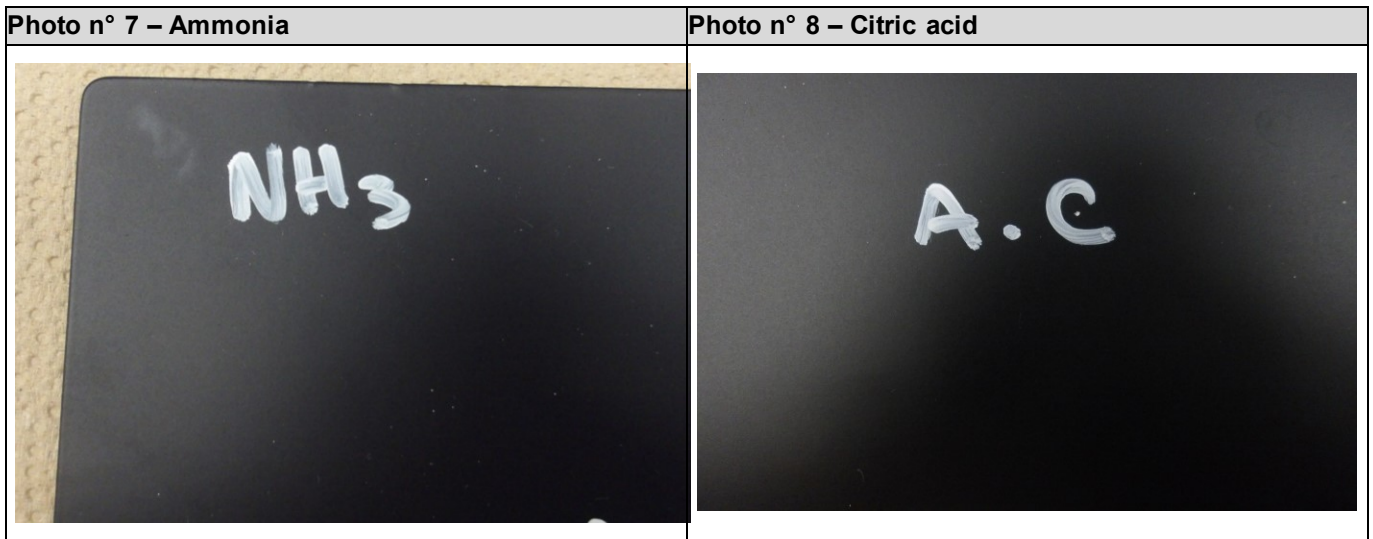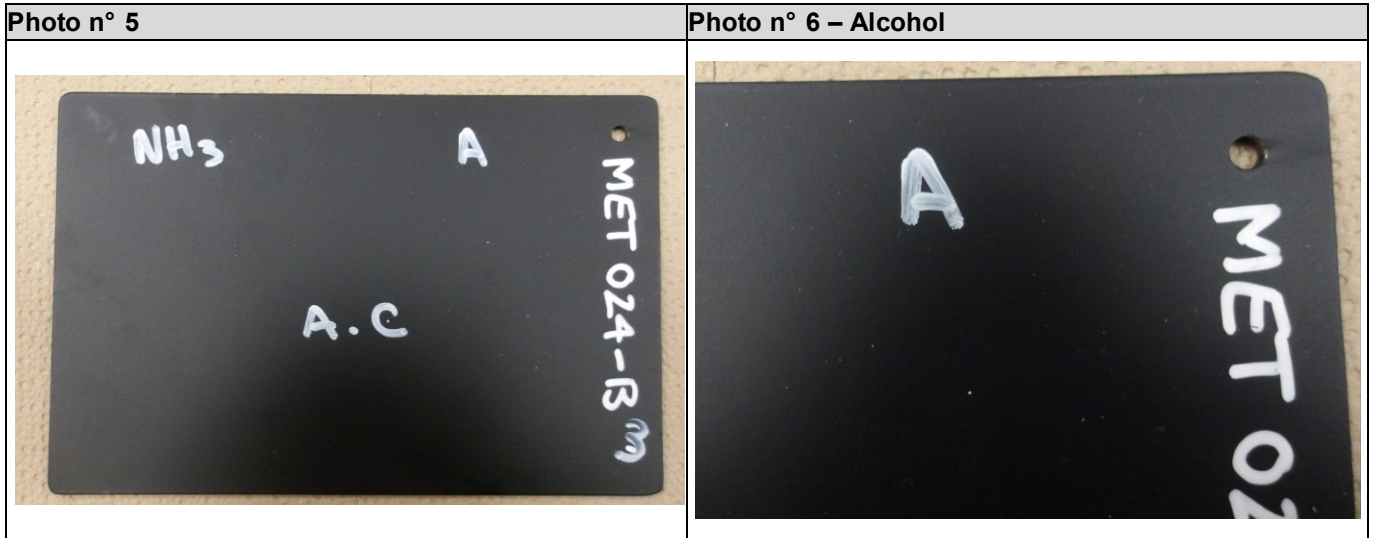

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





|   |  |                     |            |
|---|--|---------------------|------------|
| <b>Rapporto di Prova</b><br>Test Report | <b>26-02906-03</b><br>Rev 01<br>Pag. 4 di 7                              | <b>Data</b><br>Date | 11/05/2026 |
| <b>Committente</b><br>Customer          | <b>GEDA S.R.L.</b><br>Via Maestri del Lavoro, 16/18<br>33080 PORCIA - PN |                     |            |

**SIDE A – PAINTED Our code 04-01-01**

After 24 hours, no defects of any kind were observed on the sample surface exposed to fluids. (Photos 9-12)



Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.







|                                  |   |              |            |
|----------------------------------|---|--------------|------------|
| Rapporto di Prova<br>Test Report | 26-02906-03<br>Rev 01<br>Pag. 5 di 7                              | Data<br>Date | 11/05/2026 |
| Committente<br>Customer          | GEDA S.R.L.<br>Via Maestri del Lavoro, 16/18<br>33080 PORCIA - PN |              |            |

**SIDE B – PAINT AND CLEARCOAT our code 04-01-02**

After 24 hours, no defects of any kind were observed on the sample surface exposed to fluids. (Photos 13-16)

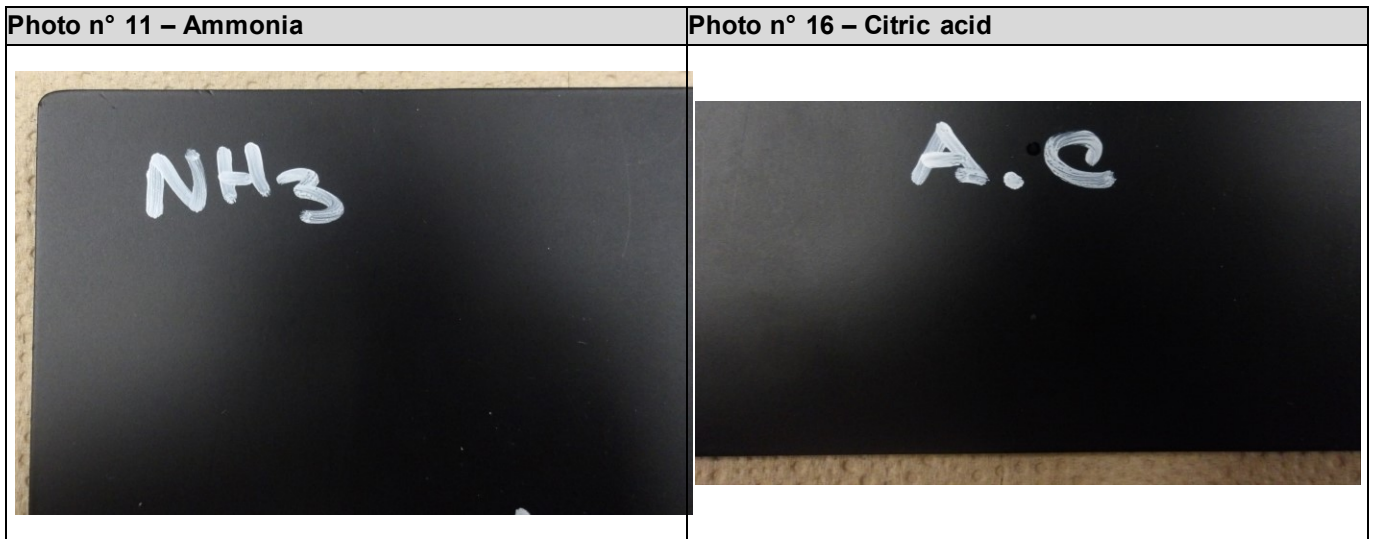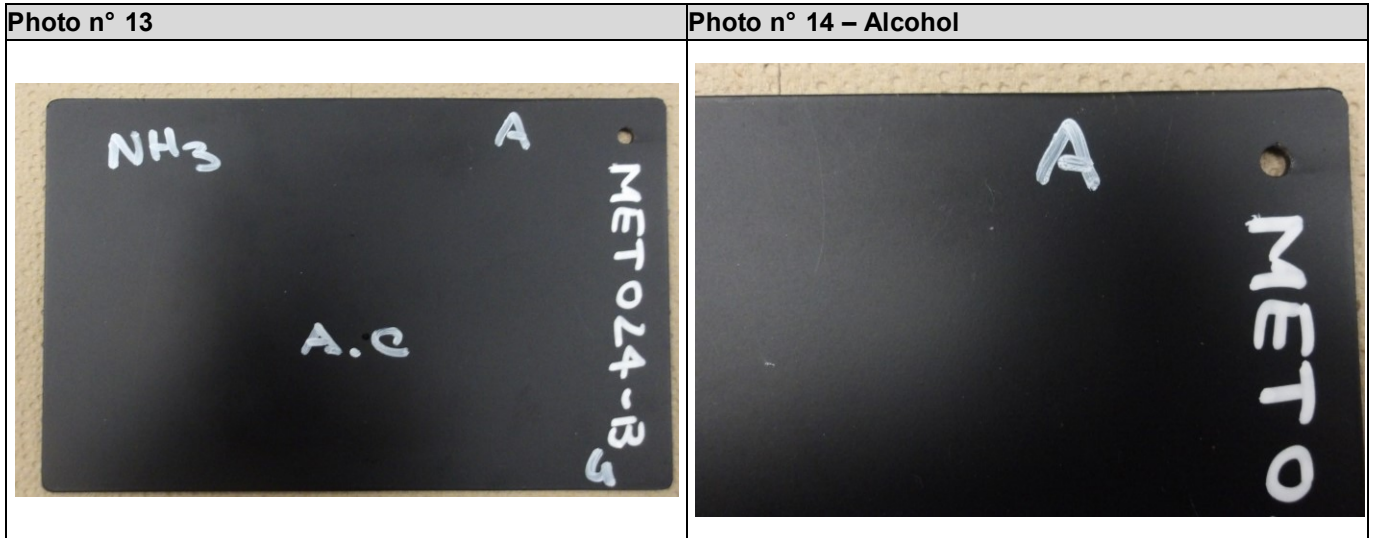

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.







|   |  |                     |            |
|---|--|---------------------|------------|
| <b>Rapporto di Prova</b><br>Test Report | <b>26-02906-03</b><br>Rev 01<br>Pag. 6 di 7                              | <b>Data</b><br>Date | 11/05/2026 |
| <b>Committente</b><br>Customer          | <b>GEDA S.R.L.</b><br>Via Maestri del Lavoro, 16/18<br>33080 PORCIA - PN |                     |            |

**SIDE A – PAINTED Our code 05-01-01**

After 24 hours, no defects of any kind were observed on the sample surface exposed to fluids. (Photos 17-20)

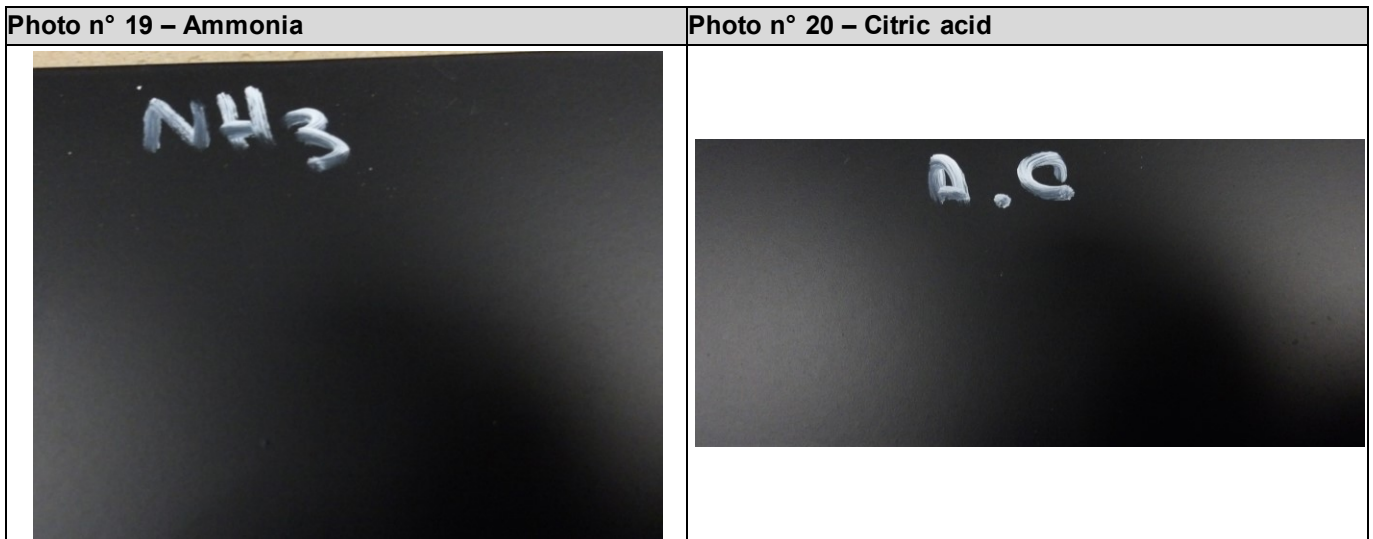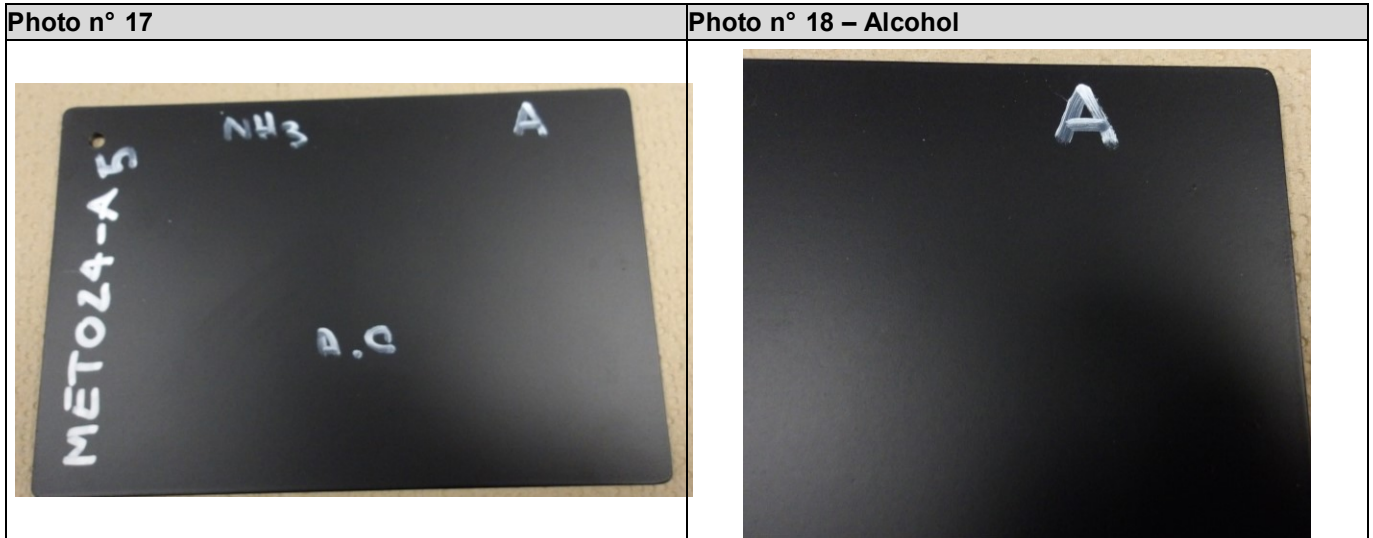

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.






|   |  |                     |            |
|---|--|---------------------|------------|
| <b>Rapporto di Prova</b><br>Test Report | <b>26-02906-03</b><br>Rev 01<br>Pag. 7 di 7                              | <b>Data</b><br>Date | 11/05/2026 |
| <b>Committente</b><br>Customer          | <b>GEDA S.R.L.</b><br>Via Maestri del Lavoro, 16/18<br>33080 PORCIA - PN |                     |            |

**SIDE B – PAINT AND CLEARCOAT our code 05-01-02**

After 24 hours, no defects of any kind were observed on the sample surface exposed to fluids. (Photos 21-24)

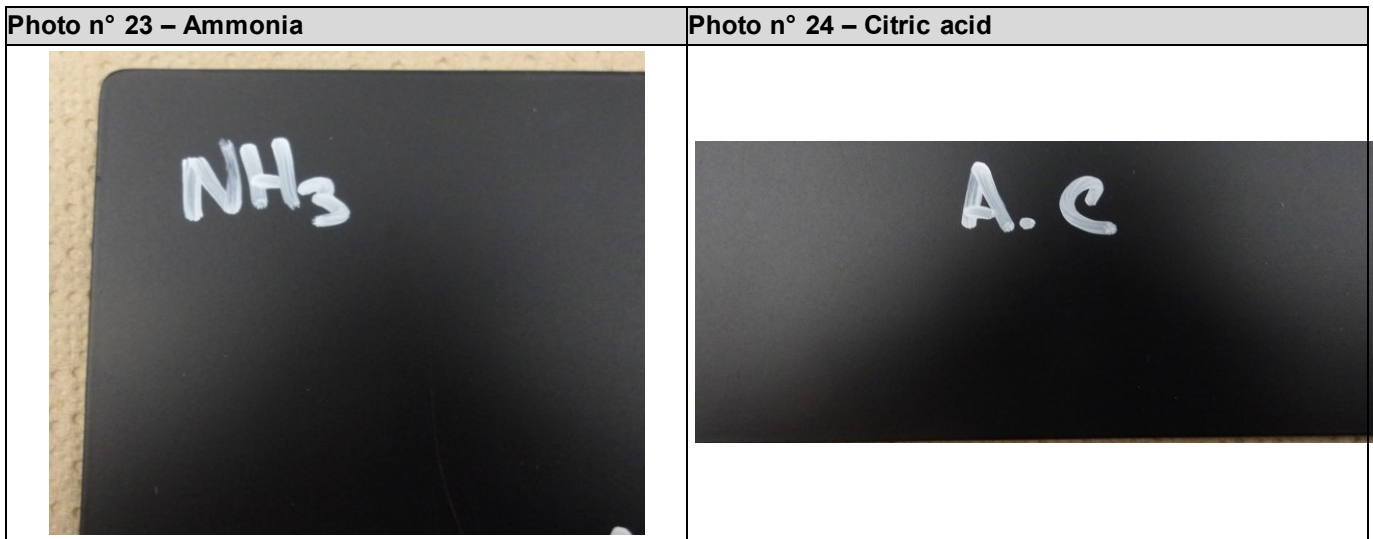

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

