



Rapporto di Prova Test Report	26-02906-01 Rev 00 Pag. 1 di 3	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

Vostro riferimento / Reference	Rif DDT 3.656 del 01/04/2026
Ordine di acquisto/Purchase Order	
Campione / Sample	LATO A -VERNICIATO,LATO B -VERNICE+TRASPARENTE
Descrizione / Description	PLACCA 100X150
Data ricevimento / Receiving date	07/04/2026
Prova richiesta / Test	ADESIONE RIPORTO
Luogo esecuzione prova / Test place	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
Data inizio prova / Test start date	23/04/2026
Data fine prova / Test end date	23/04/2026

NOSTRO CODICE CAMPIONE Internal sample code	CAMPIONE (codifica cliente)⁽¹⁾ Sample (customer name)	DESCRIZIONE CAMPIONE⁽¹⁾ Sample description
26-02906 01-01-01	LATO A -VERNICIATO	PLACCA 100X150
26-02906 01-01-02	LATO B -VERNICE+TRASPARENTE	PLACCA 100X150

DETERMINAZIONE DELL'ADESIONE CROSS-CUT TEST
Metodo di Prova / Test Method: N.A.
Norma di Prova / Test Standard: EN ISO 2409 :2020
Strumentazione / Equipment: singola lama Erichsen Cross Hatch Cutter Model 256 VV01
Campionamento / Sampling: Effettuato dal committente / Performed by the customer
Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation: N.A.
Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory: Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C; Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60%

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa


I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





Rapporto di Prova Test Report	26-02906-01 Rev 00 Pag. 2 di 3	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

CAMPIONE	ADESIONE	DESCRIZIONE
LATO A -VERNICIATO	Ad 0	I bordi dei tagli sono completamente lisci, nessuno dei quadrati del reticolo si è staccato.

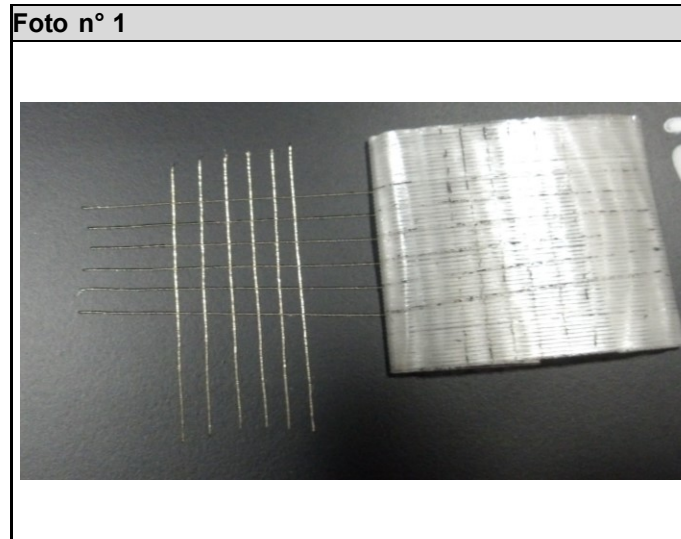


I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.



Rapporto di Prova Test Report	26-02906-01 Rev 00 Pag. 3 di 3	Data Date	24/04/2026
Committente Customer	GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

CAMPIONE	ADESIONE	DESCRIZIONE
LATO B -VERNICIATO+ TRASPARENTE	Ad 0	I bordi dei tagli sono completamente lisci, nessuno dei quadrati del reticolo si è staccato.

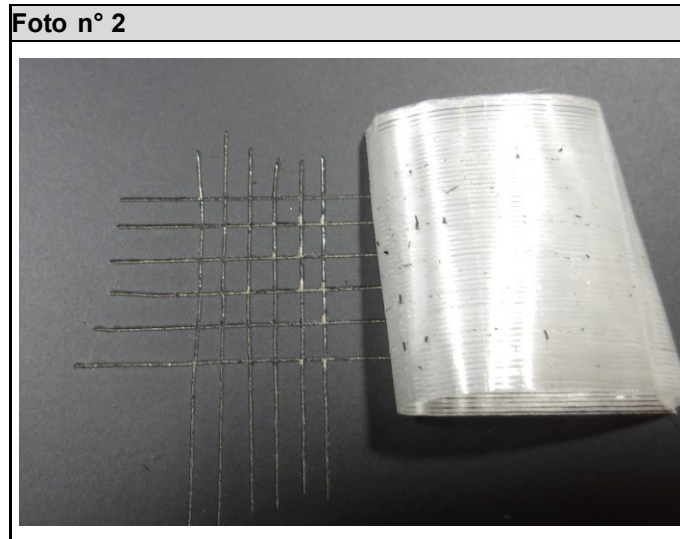

Il Responsabile della Prova
Dott. GIULIETTI LUCA

Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.